



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПромТехСтандарт» Зарегистрирована в Едином
реестре систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре
зарегистрированных систем добровольной
сертификации**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Общества с ограниченной ответственностью «ПЦИ «Атриум»

101000, Россия, город Москва, переулок Колпачный, Дом 6, Строение 5, Пом II Комн 306
Адрес осуществления деятельности: 603158, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, дом 31, пом. П1
ИНН: 9709012041, КПП: 770901001
ОГРН: 5177746025672 email: pci.atrium@gmail.com телефон: +79032078198
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ27

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ АТР/072021/32318 от 01.12.2021 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «ПЦИ АТРИУМ»
Заявитель:	ООО «МетрПола» Адрес: Российская Федерация, Москва, ул.Буженинова, 16, стр.2
Наименование продукции:	Специализированное напольное токопроводящее покрытие марки DLV Flooring серия Conductive коллекции Standard\Pure Space
Изготовитель:	HaoFlor Co.,Ltd Адрес: Китай,N2, Xuehong Road,Xueyan Town, Changzhou City,Jiangsu,China
Технический регламент:	ГОСТ 11529-86, ГОСТ 6433.2-71
Дата получения образца:	17.11.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1. Условия проведения испытаний:

- Температура окружающей среды
- Относительная влажность воздуха

+24 °C
752 мм рт. ст.

2. Программа и методы испытаний:


- Методика испытаний: ГОСТ 11529-86, ГОСТ 6433.2-71

3. Цель проведения испытаний:

Определение удельного объемного электросопротивления

4. Результат идентификации изделий: сведения, указанные в маркировке изделия соответствуют технической документации

5. Фотографии испытуемого образца:

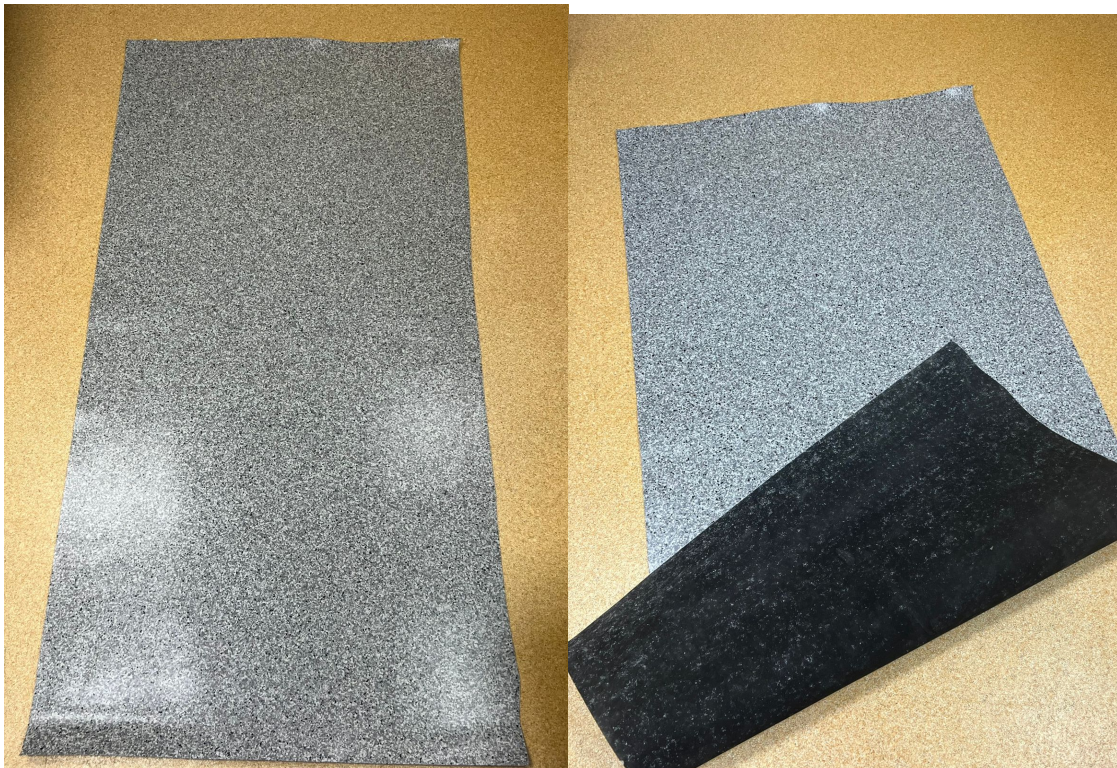

Обозначение нтд на метод испытаний	Наименование видов испытаний и прове- ряемых параметров	Нормативный показатель	Результаты испытаний	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
ГОСТ 11529-86, ГОСТ 6433.2 -71	Удельное объемное электрическое со- противление, Ом.м	Не более $5 \cdot 10^8$	$5 \cdot 10^4$	Соотв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Покрытие напольное коммерческое гомогенное поливинилхлоридное Торговая Марка: DLV Flooring (Dream Luxury Vinyl)коллекции: Standard Conductive, Pure Space Conductive толщиной от 2.0 мм, изготовленное HaoFlor Co.,Ltd
Адрес: Китай,N2, Xuehong Road,Xueyan Town, Changzhou City,Jiangsu,China, выдержало испытания и соответствует требованию удельного объемного электросопротивления по стандарту EN 1081 для токопроводящих покрытий.

Руководитель лаборатории



И.И. Топов

Испытатель




А.В. Звягин